


UMIESTNENIE TEPELNÝCH ČERPADIEL

TČ-1,2

2 x Midea MC-SU30-RN1L 30 kW
 2x EL. PRÍKON $E_p=10,5$ kW
 COP/SCOP 2,91-4,01

PREPOJ TČ V ZEMI DO KOTOLNE

NAPOJENIE TČ NA VYKUROVACÍ SYSTÉM

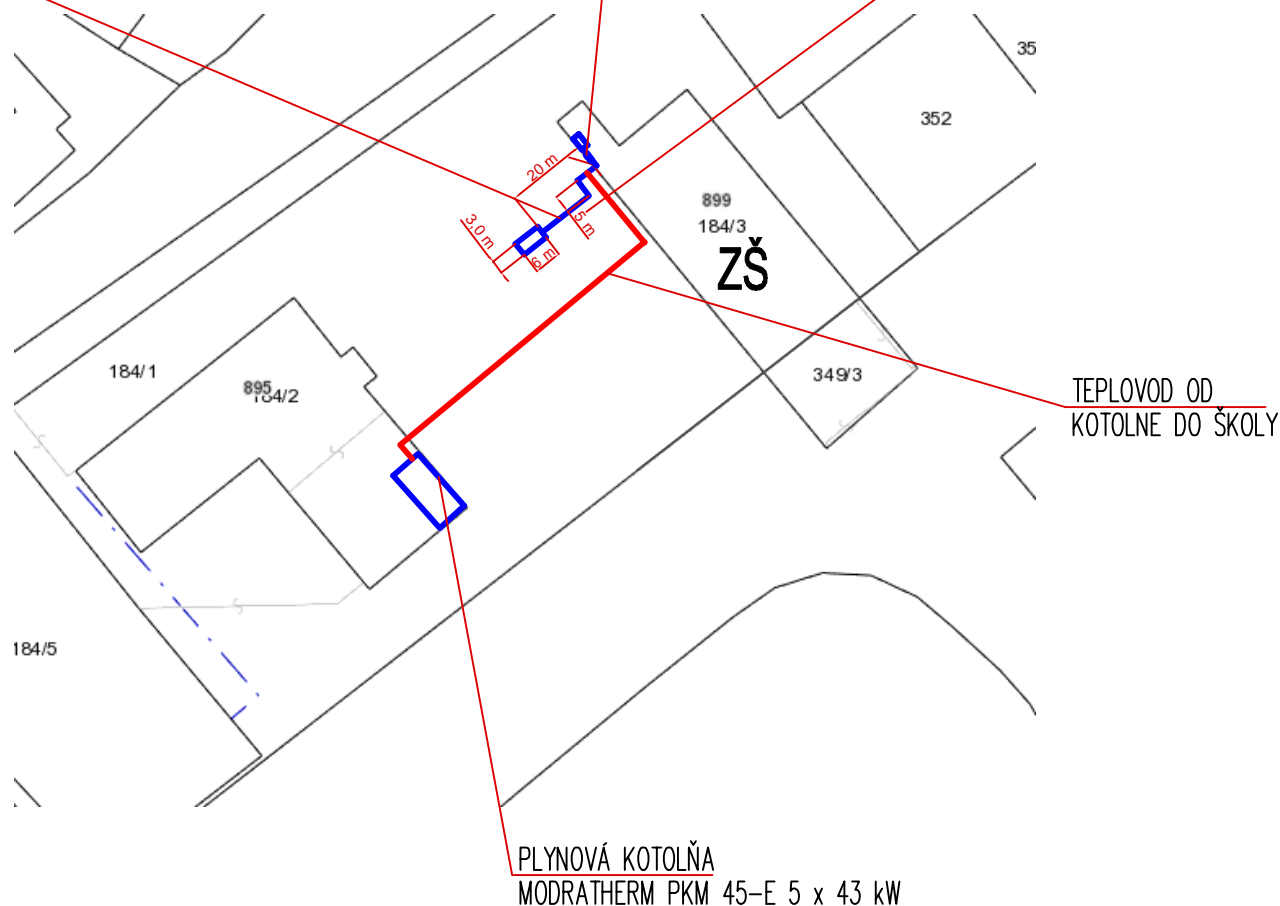

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJ.	HLAV. PROJ.	ING.KAROL PETROVIČ TRNOVEC ⁿ /Váh č.424 TEL. +421 0905 255 840 e-mail: karolpetrovic4@gmail.com		
Ing. KAROL PETROVIČ	Ing. KAROL PETROVIČ		FORMÁT:	-	
NÁZOV AKCIE: VÝSTAVBA ZARIADENÍ NA VYUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV OZE V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH			DÁTUM:	08/2020	
MIESTO STAVBY :ZÁKLADNÁ ŠKOLA BÁTOROVÉ KOSIHY Modranská cesta č.892 par. č 183/3, 184/1 k.ú BÁTOROVÉ KOIHY			STUPEŇ :	P.S.	
INVESTOR:	ZŠ BÁTOROVÉ KOSIHY, Modranská cesta č.892, 946 36 BÁTOROVÉ KOSIHY		MERÍTKO:	ARCH.Č. :	Č.VÝKR.:
OBSAH:	SITUÁCIA ZŠ		1:250	25-08/20	1
			ČASŤ:	OZE-TEPELNÝ ZDROJ	